

	適合性証明書番号取得	
	JFT6726-42010-1001	JFT6726-42010-1004
	JFT6726-42010-1002	JFT6726-42010-1005
	JFT6726-42010-1003	JFT6726-42010-1006

UEBシステムブレーカー UEB-010


低圧電力契約・ 従量電灯契約(单相200V)※の 基本料金の削減が可能です!!

※ 電力会社によって使用できない場合もございます

UEBシステムブレーカーは電動機の電流値に対する動作特性を緩和しておりお客様の動力機器のご使用状況に見合った契約電力(基本料金)とする事ができます。システムが自動制御し、JIS規格の最大許容範囲まで使用可能となっております。



使用電力量は今まで通り、基本料金だけが下がります

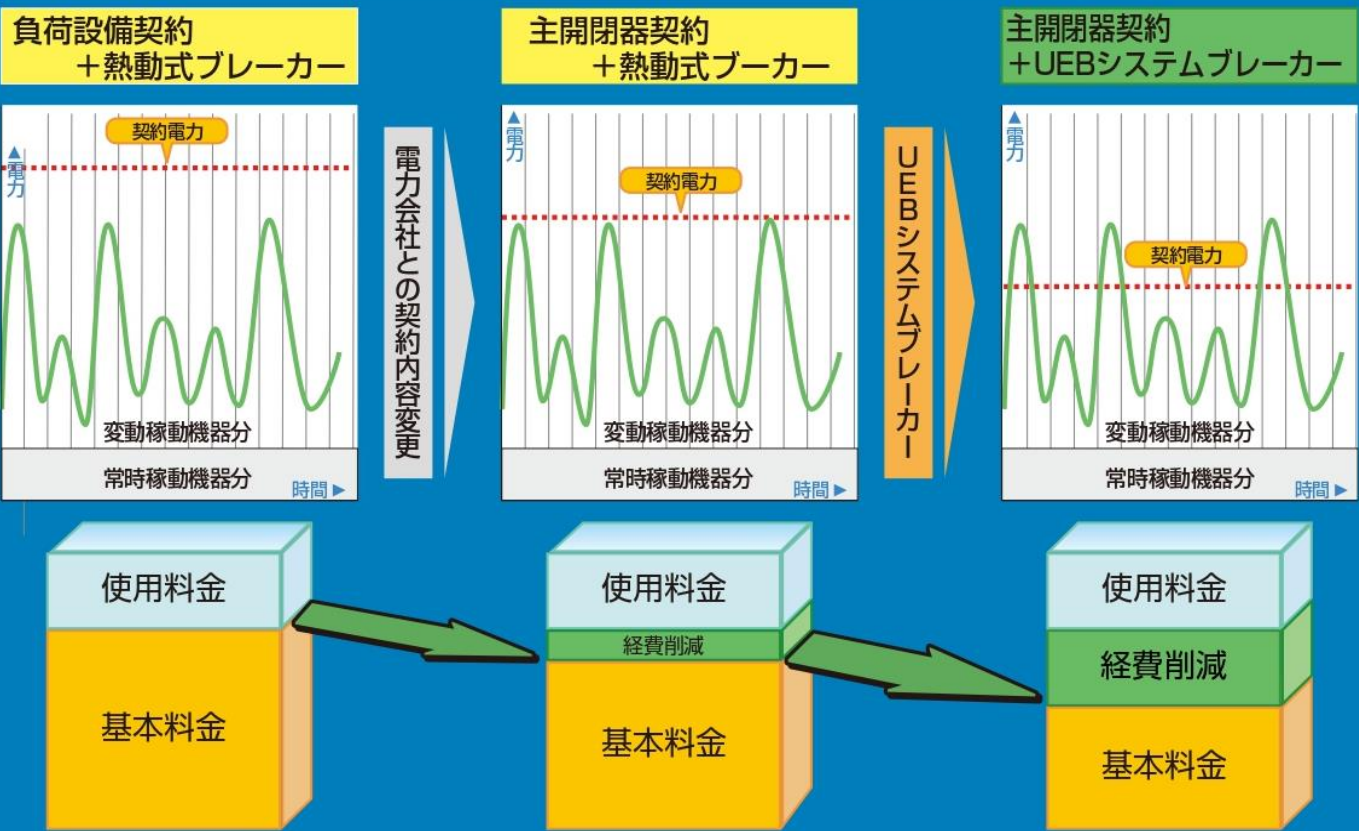

同じ設備内容、使用状況にあっても契約容量を小さくでき、電気の基本料金が安くなります。

1 基本料金 39,681円 39kW

従来からの負荷設備契約の検針票

電気料金の合計金額 **72,476円**
 (消費税3,451円含む)

2 電気使用料金 32,796円

基本料金 + 電気使用料金 = 72,476円

1 基本料金 26,454円 26kWに変更

導入後の主開閉器契約の検針票

削減金額 **13,227円** / 月
158,772円 / 年

導入までのステップ



eセーブ ブレーカー仕様

定格仕様(各機種共通)(Ta=25℃)	
型式	UEB-II UEB-IK
定格電圧 周波数	220V 50/60Hz 3相3線式 110/220V 50/60Hz 単相3線式
種数	3種
定格遮断電流	10KA
絶縁耐圧	1500VAC 1分(ライン接地、筐体間)
絶縁抵抗	200MΩ以上(500VDC)(ライン接地、筐体間)
使用温度範囲	-10℃~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲	-20℃~60℃(結露なきこと)
外部電源入力	DC24V
電気用品安全法	特定電気用品(PSE) 配線用遮断機 適合品(100A以下のみ)
電極端子	ネジ端子(M8)
消費電力	最大5VA(200V、25mA)
寸法・重量	119W × 95H × 269D (mm) 約2.3kg

機能(各機種共通)		
テスト機能	テスト/リセットボタンを3秒以上長押しする事により、LED表示、ブザー、トリップテストを行う。(LED表示が全点灯しブザーが鳴り、更に3秒後にトリップする)	
作動表示(LED)	LED(緑)が点灯(1次側R-T間に200V供給時)	
過電流表示(LED)	LED(赤)6点(120%-150%-190%-400%-600%-短絡)	
トリップ6分前警報	0.5秒間隔(ピーピー)のブザー音、表示LED点滅警報解除ボタンによりブザー音停止	
トリップ1分前警報	0.25秒間隔(ビビビ)のブザー音、表示LED点滅警報解除ボタンによりブザー音停止	
トリップ記録表示(LED)	前回トリップした過電流位置を電源投入時にLED点滅によって表示。緑色が点滅している状態がトリップ記録表示中。(1分間継続)リセットボタンで解除。	
故障警報	本体故障、トリップ動作不良時にブザー連続音による警報出力、LED全点灯	
外部制御端子リレー接点	共通	各リレー接点定格電圧：220V 各リレー接点最大電流：1A
	エアコン制御出力1(CNT1)	トリップ6分前で動作(a接点オン、b接点オフ) 定格電流以下に戻って3分間後に復帰。但し、3分以内に120%以上となったら更に3分間後に復帰が延長
	エアコン制御出力2(CNT2)	トリップ3分前で動作(a接点オン、b接点オフ) 定格電流以下に戻って3分間後に復帰。但し、3分以内に120%以上となったら更に3分間後に復帰が延長
	異常警報出力(ERR)	正常動作時オフ トリップ時、電源遮断時、停電時、故障時オン



〒810-0041
 福岡県福岡市中央区大名 2-8-18 天神パークビル 3F
 Tel:092-738-8433 Fax:092-738-8435

取扱店

えれ あしすと
株式会社El. Assist.
 〒733-0821
 広島県広島市西区庚午北3-1-2 4階
 TEL : 082-225-6633 FAX : 082-225-6632